

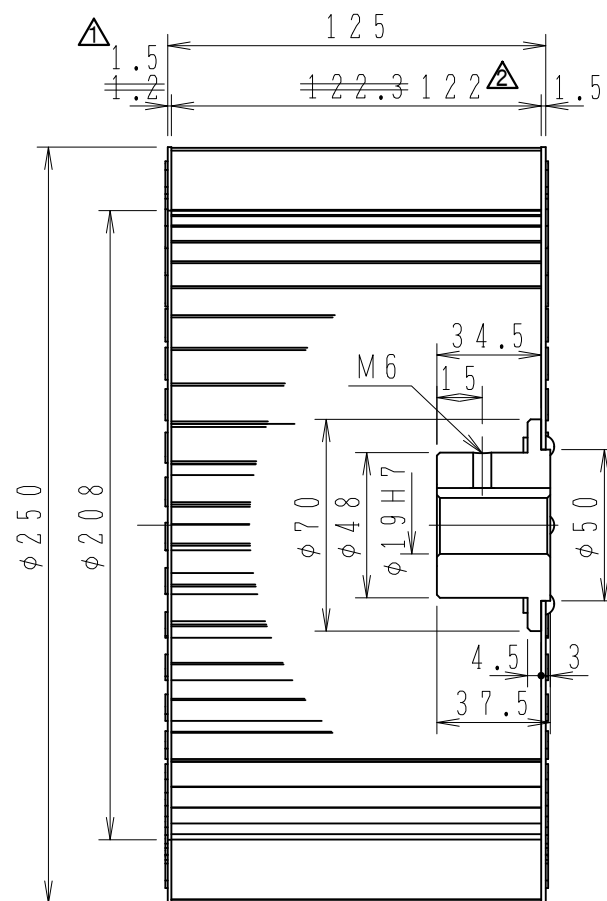


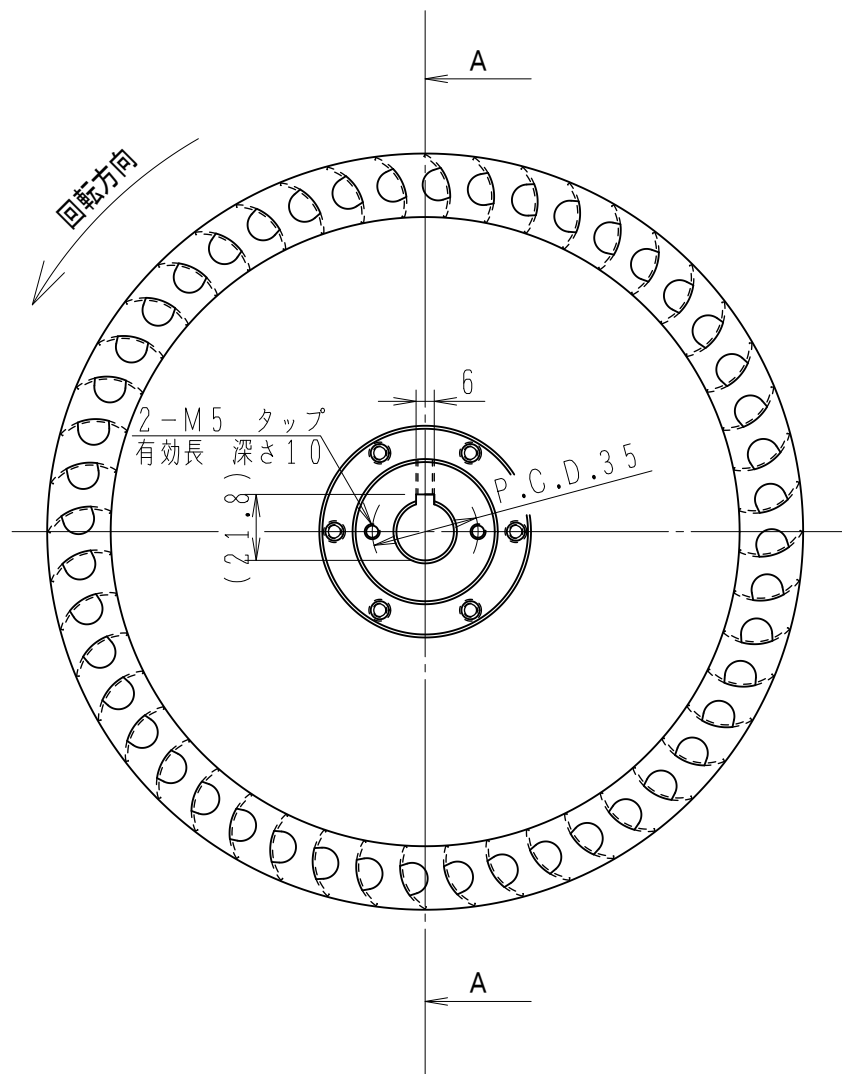

断面図 A-A

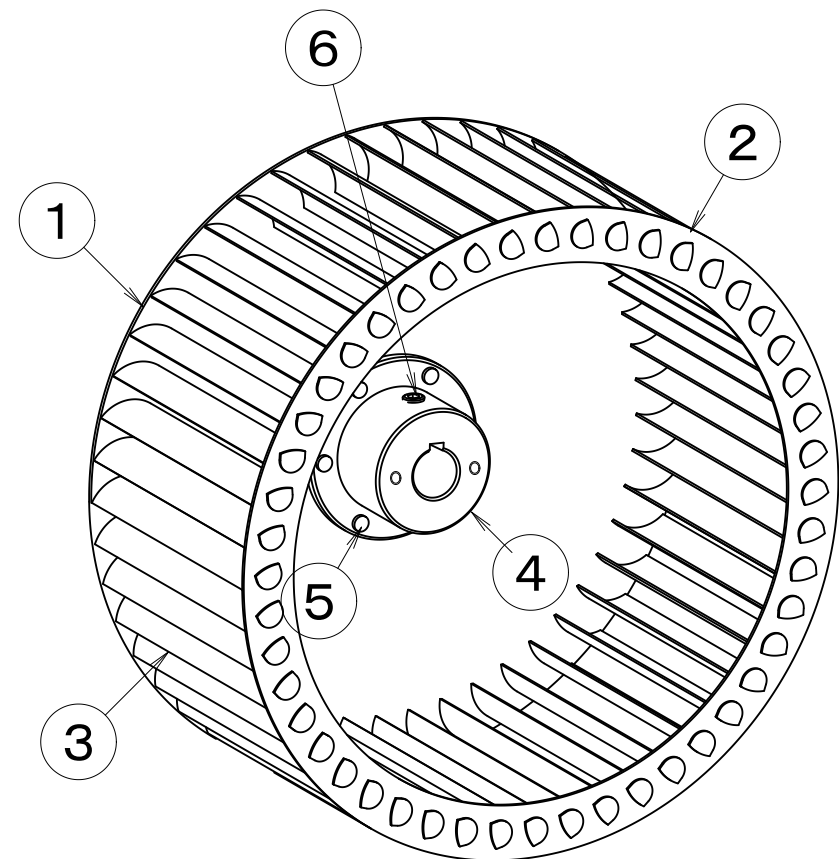

- 註
- 1. ボス穴に対する面振れ、芯振れはJIS-B8331に準ずる。
 - 2. 釣合い良さの等級はJIS-B0905 G2.5級に準ずる。
 - 3. 無記号公差はJIS-B0408 C級に準ずる。
 - 4. 本図の機種は250L125G19とし、これの勝手違いのものを250R125G19とする。

6	六角穴付止めネジ		1	SUS304	クボミ先
5	丸リベット		6	SUS304	φ4
4	ボス		1	SUS303	
3	羽根		48	SUS304	0.8 t
2	副板		1	SUS304	1.2 t △
1	主板		1	SUS304	1.5 t

番号	名称	図番	個数	材質	摘要
----	----	----	----	----	----

				製図	H. Yoshimoto	審査		承認		重量		縮尺	1:2.5	単位	mm
				機種	250L125G19					図名	シロッコファン外形図				
△	羽根長さ寸法変更	2014. 4. 1	H. Yoshimoto	株式会社 佐藤工業所					図番	S250L125G19S2					
△	板厚変更 1.2 t→1.5 t	2014. 4. 1	H. Yoshimoto												
△	訂正記事	訂正年月日													

表面処理		
------	--	--