

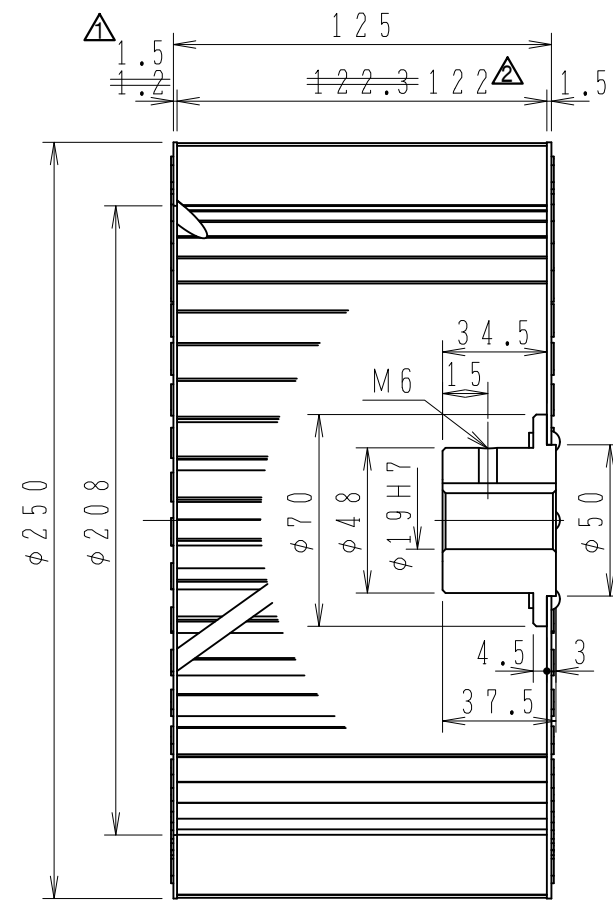


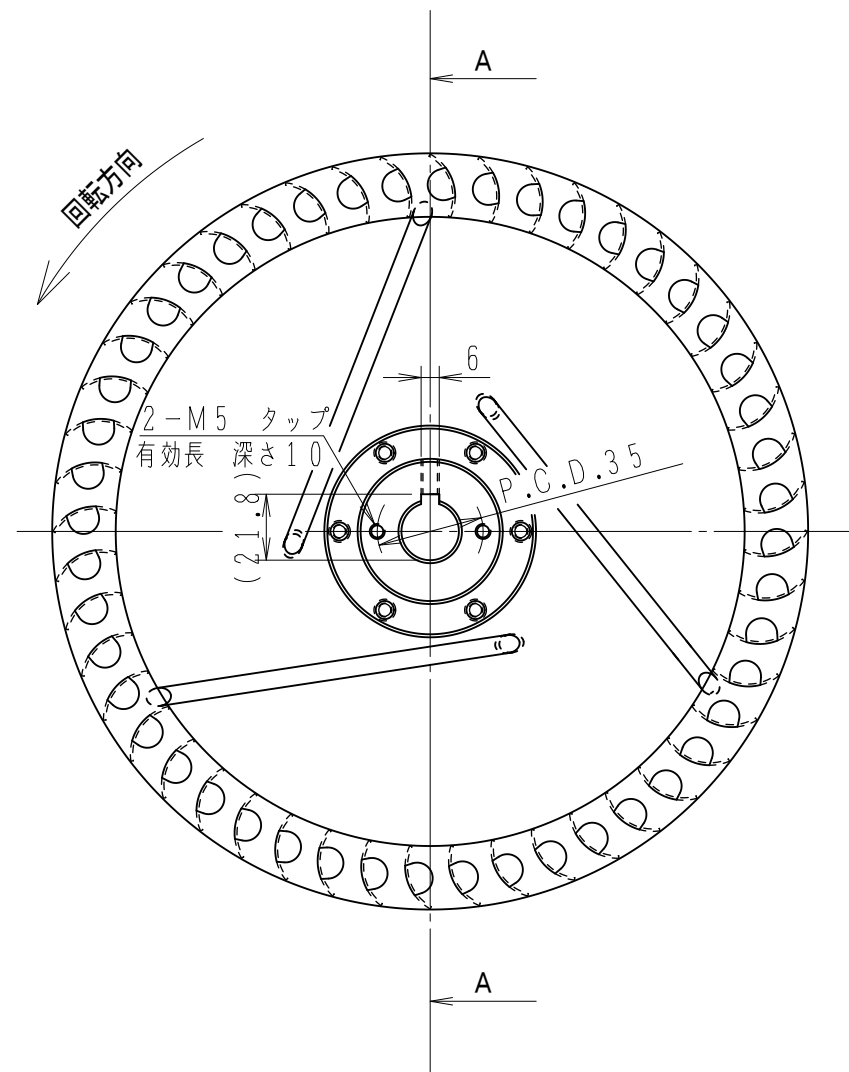

断面図A-A

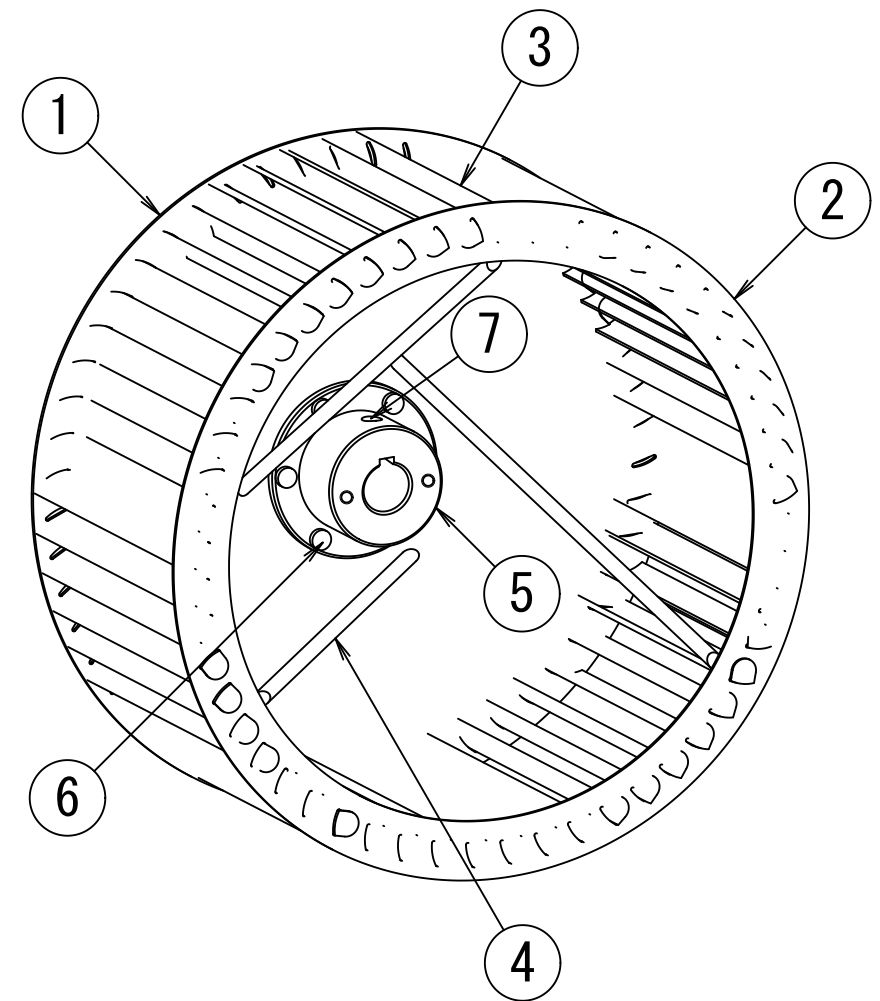

註

1. ボス穴に対する面振れ、芯振れはJIS-B8331に準ずる。
2. 釣合い良さの等級はJIS-B0905 G2.5級に準ずる。
3. 無記号公差はJIS-B0408 C級に準ずる。
4. 本図の機種は250L125K19とし、これの勝手違いのものを250R125K19とする。

7	六角穴付止めネジ		1	SUS304	クボミ先
6	丸リベット		6	SUS304	φ4
5	ボス		1	SUS303	
4	補強棒		3	SUS304	φ6
3	羽根		48	SUS304	0.8 t
2	副板		1	SUS304	1.2 t △
1	主板		1	SUS304	1.5 t
番号 名称		図番	個数	材質	摘要

製図	H. Yoshimoto	審査		承認		重量		縮尺	1:2.5	単位	mm
機種	250L125K19				図名	シロッコファン外形図					
訂正記事	訂正年月日				図番	S250L125K19S2					

表面処理		
------	--	--